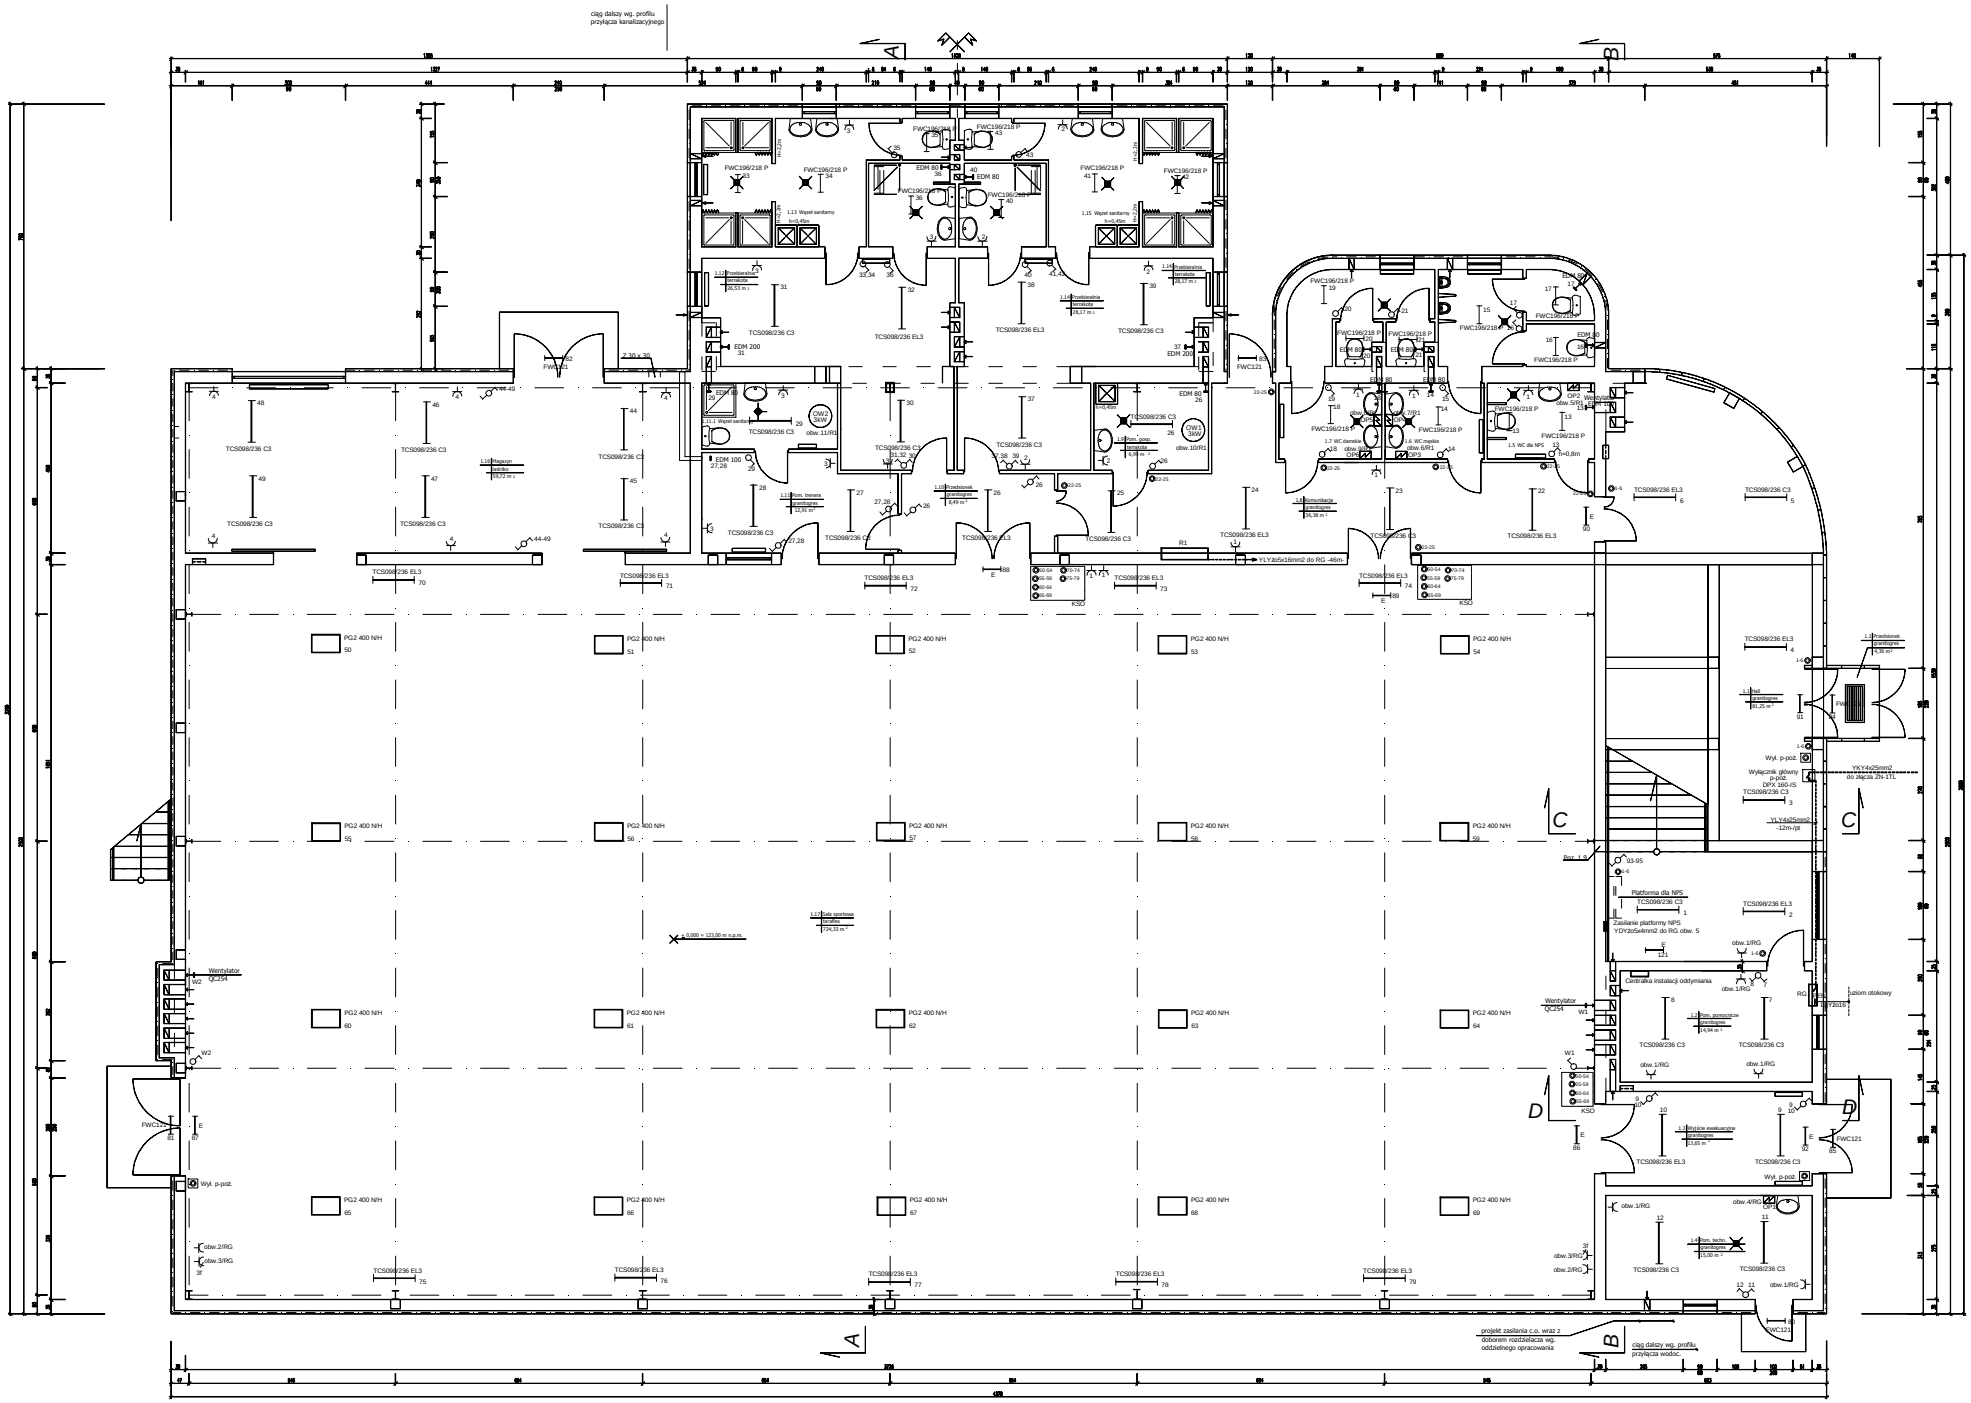
ciąg dalszy wg. profilu przyłącza kanalizacyjnego
projekt zasilania c.o. wraz z doborem rozdzielacza wg. oddzielnego opracowania
ciąg dalszy wg. profilu przyłącza wodoc.
Platforma dla NPS
Zasilanie platformy NPS YDY2o5x4mm2 do RG obw. 5
Centrala instalacji oddymiania
Wyłącznik główny p-poż. DPX 160-95
YKY4x25mm2 do złącza ZN-1TL
YLY4x25mm2 -10m-tpt
Wyl. p-poż.
Wentylator
Poz. 1.9
Poz. 1.10
YLY2o5x16mm2 do RG -46m-
poziom otokowy