




inż. TOMASZ PRZEWOŹN JERZY ŁAWNICZAK
 inżynier urzędowo upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b.o. w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, gazowych, wodnych, WKKP/0-149/2016/S/PP

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zamawiający:	Gmina Skrwilno	
Objekt -	Projekt sieci ciepłej przelozowanej wraz z węzłami cieplnymi dla hali sportowej, gimnazjum i przedszkola	Skala 1:500
Projektant:	inicj i nazwisko inż. Jerzy Ławniczak	Podpis <i>[Signature]</i> Data 03.03.2008
As. Projektanta:		Nr arch 03/07
As. Projektanta:		
Sprawdzający:	inż. Tomasz Przewoźny	Nr rys. 3
Tytuł rys.	Schemat alarmowy sieci ciepłej	

PODŁĄCZENIE PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ (UB)

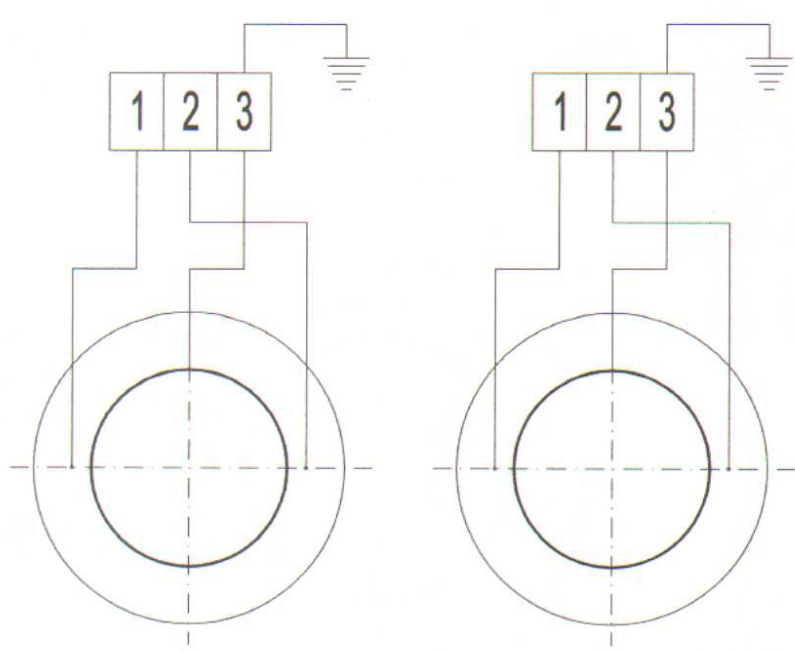


inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych.
 WKP/0140

JERZY ŁAWNICZAK
 INŻYNIER URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 upr. budowl. Nr 93/78 Pw
 NN-8345/686/83/84
 UAN-8345/1241/88
 § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 a b



PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:		Gmina Skrwilno	
Obiekt -			Skala
Projekt sieci cieplnej preizolowanej wraz z węzłami cieplnymi dla hali sportowej, gimnazjum i przedszkola			----
Projektant:	imię i nazwisko		Podpis
	inż. Jerzy Ławniczak		<i>J. Ławniczak</i>
As. Projektanta:			Data
As. Projektanta:			03.03.2008
Sprawdzający:	inż. Tomasz Przewoźny		<i>T. Przewoźny</i>
Tytuł rys.	Podłączenie puszki przyłączeniowej (UB) w budynku		Nr arch.
			03/07
			Nr rys.
			5

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ALARMOWYCH (OE)

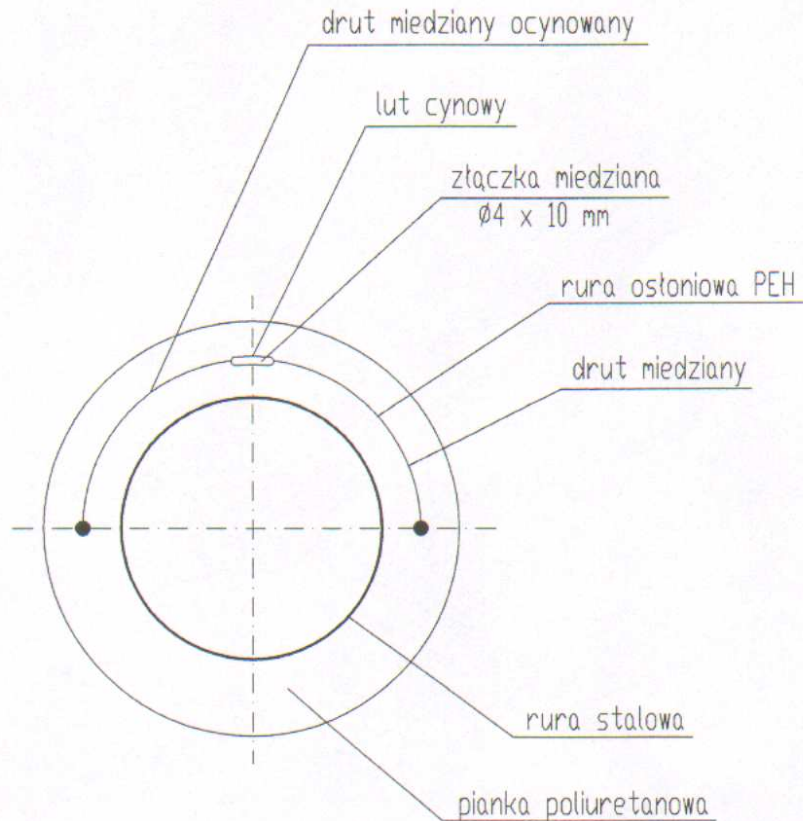

inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych.
 WKP/0149/PWWS/07

JERZY ŁAWNICZAK
 INŻYNIER URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 upr. budowl. Nr 93/78 Pw
 NN-8345/686/83/84
 UAN-8345/1241/88
 § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 a b

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:		Gmina Skrwilno	
Obiekt -		Projekt sieci ciepłej preizolowanej wraz z węzłami ciepłymi dla hali sportowej, gimnazjum i przedszkola	
		Skala	-----
Projektant:	imię i nazwisko	Podpis	Data
	inż. Jerzy Ławniczak		03.03..2008
As. Projektanta:			Nr arch. 03/07
As. Projektanta:			
Sprawdzający:	inż. Tomasz Przewoźny		
Tytuł rys.	Podłączenie przewodów alarmowych		Nr rys. 6